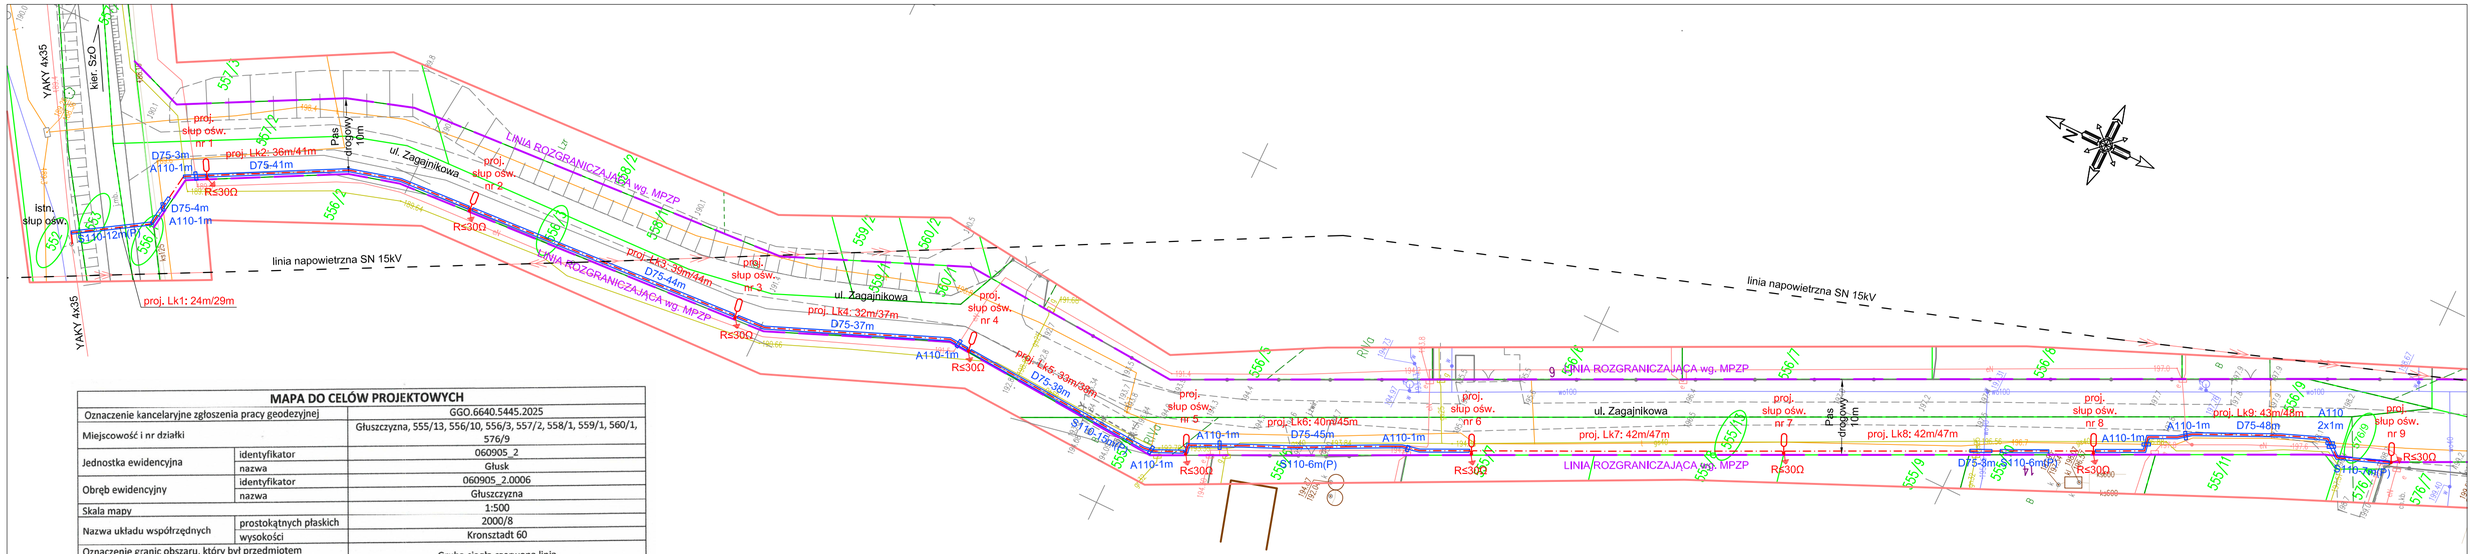


MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		GGO.6640.5445.2025
Miejscowość i nr działki		Głuszczyzna, 555/13, 556/10, 556/3, 557/2, 558/1, 559/1, 560/1, 576/9
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	060905_2
	nazwa	Głusk
Obręb ewidencyjny	identyfikator	060905_2.0006
	nazwa	Głuszczyzna
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000/8
	wysokości	Kronsztadt 60
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		Gruba ciągła czerwona linia
Służebności gruntowe mające wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych obciążających grunty położone w granicach projekrowanej inwestycji budowlanej.
Kontur użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		--------

Niniejszą mapę wykonano na podstawie zaktualizowanej w obszarze objętym zamówieniem mapy zasadniczej, sekcje: 8.149.08.09.4.4, 8.149.08.14.2.2 według stanu na dzień 24.07.2025 r.

Nie wykluczа się istnienia w terenie innych niż wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.

Zgodnie z art. 233§1 KK oświadczam, że niniejszy dokument będący wynikiem prac geodezyjnych został pozytywnie zweryfikowany i przyjęty do zasobu.

Identyfikator zgłoszenia: GD-OD-II.6640.5445.2025

Protokół kontroli nr GGO.6640.5445.2025_2

Organ służby geodezyjnej otrzymujący zgłoszenie: Starosta Lubelski.

GRADUS
Jarosław Komarzeniec
20-562 Lublin ul. Szczytowa 3/15
tel. 783 010 434
NIP 9462502137, REGON 060475707

Nazwa/ imię i nazwisko wykonawcy oraz data i podpis osoby reprezentującej wykonawcę

Antoni Gardias
inż. geodeta
20-353 Lublin ul. Bukowa 21/92
Nr upr. 7323

Imię i nazwisko, nr uprawnień oraz data i podpis geodety uprawnionego

LEGENDA:

- proj. latarnia oświetleniowa: słup stalowy, okrągły h=8m + wysięgnik poj. półokrągły 10°, h=1m, l=1,5m, + oprawa LED 40W, 4000K (proj. punkt świetlny 9m)
- proj. linia kablowa oświetleniowa typu YAKXS 4x25mm² 0,6/1kV (numeracja Lk wg. tabeli montażowej)
- proj. rura osłonowa: typ D75 - rura karbowana dwuwarstwowa HDPE fi75mm; typ S110 - rura sztywna gładkościenna HDPE fi110mm; typ A110 - rura dzielona HDPE fi110mm
- granice działek
- NR DZ - działka objęte zamierzeniem budowlanym

Układ sieci: TN-C
Jednostka transformatorowa: ST Mętów 10
Szafa oświetleniowa: SzO Mętów 10

Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa:
Izolowanie części czynnych
Ochrona przeciwporażeniowa przy uszkodzeniu:
Samoczynne wyłączenie zasilania Urządzenia w II klasie ochronności

Projektant:	mgr inż. Sławomir Socha	LUB/0363/PWBE/17		Data: 11.2025	Jednostka projektowa: Inżynier Budownictwa Elektroenergetycznego mgr inż. Sławomir Socha +48 604-457-706, Socha.Slawomir@gmail.com USŁUGI TECHNICZNE PROJEKTOWANIE-POMIARY-NADZÓR INW. Instalacje Elektryczne i Sieci Energetyczne
Obiekt:	**Budowa oświetlenie drogi gminnej dojazdowej - ul. Zagajnikowej w m. Głuszczyzna gm. Głusk**				Inwestor / Zamawiający: Gmina Głusk Domków, ul. Rynek 1 20-388 Lublin
Tytuł rysunku:	Projekt zagospodarowania terenu			Skala: 1:500	Rys. nr: 02